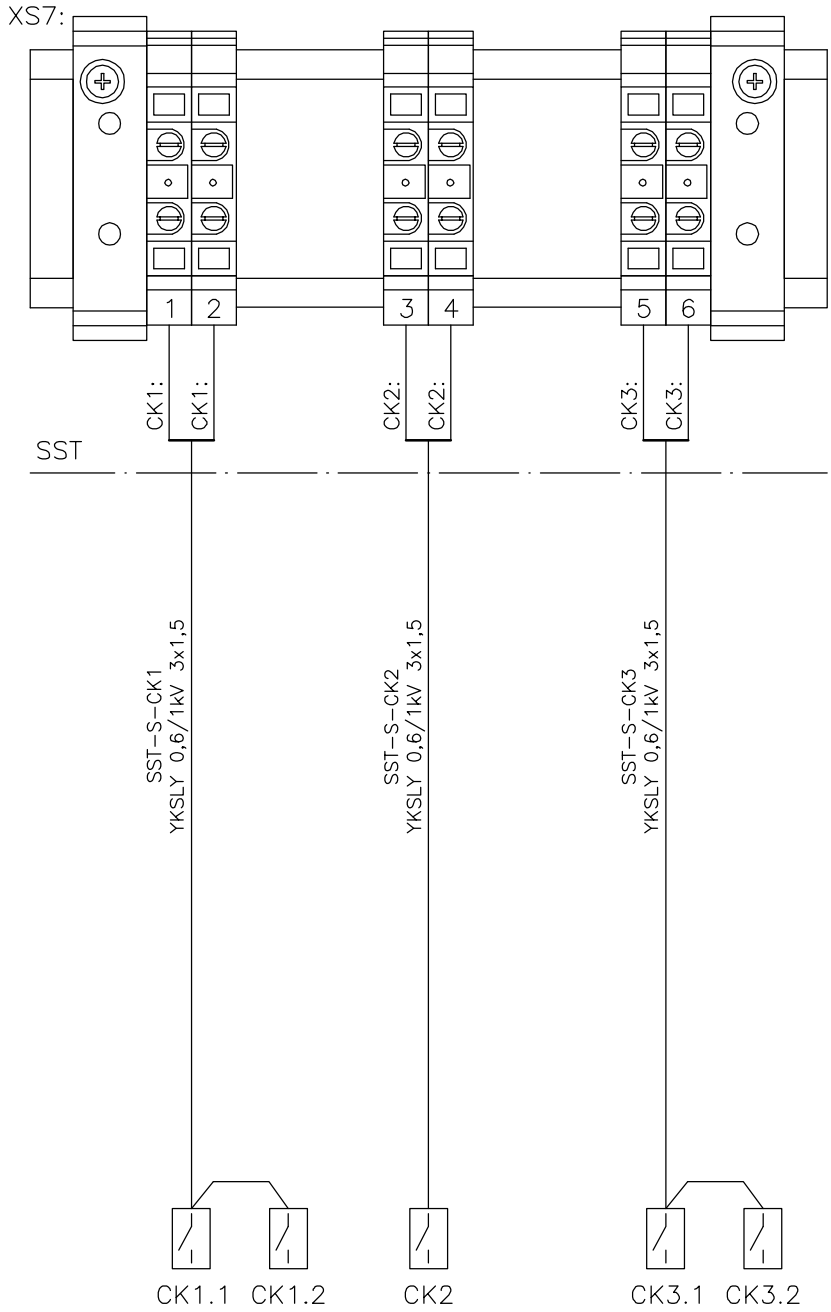

Obudowa istn. studni NR 3	Obudowa proj. studni NR 4	Drzwi we. do obudowy zb. mag. wody	Lokalizacja w układzie technologicznym
CK1.1, CK1.2	CK2	CK3.1, CK3.2	Oznaczenie na schemacie technologicznym
Wyłącznik krańcowy drzwi wejściowe do stacji	Wyłącznik krańcowy drzwi wejściowe do stacji	Wyłącznik krańcowy drzwi wejściowe do stacji	Nazwa urządzenia

DYNAMIK FILTR
Zakład Urządzeń Inżynierii Sanitarnej
"DYNAMIK FILTR" Nocoń i Wspólnicy Spółka Jawna
42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 034 365-86-08/365-93-06
e-mail filtr@dynamikfiltr.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA

INWESTOR: URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY
05-640 Mogielnica, ul. Rynek 1

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT PODŁĄCZEŃ PRZEWODÓW POMIAROWYCH DO LISTWY ZACISKOWEJ XS7-ROZDZIELNICA SST

STADIUM DOKUMNETACJI: P.B.

SKALA: */*

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
mgr inż. Paweł Blady	SLK/0366/PWOE/04		02.2007
OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł Kożuch			02.2007
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tadeusz Kitala	UAN-VIII/7342/210/92		02.2007

NR RYSUNKU: E-31

ARKUSZ: 1/1