SKRZYNKA SZO1

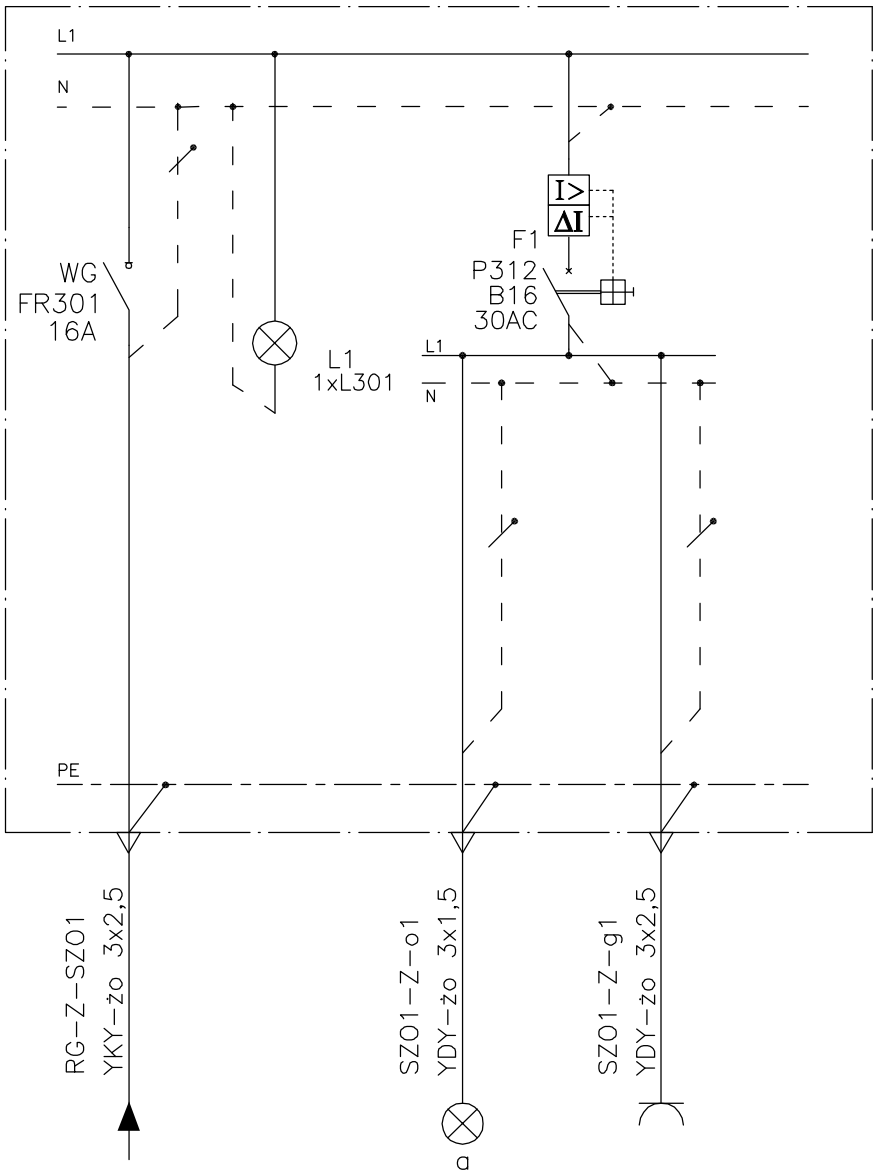

Zasilanie SZO1 z rozdzielnicy RG	Kontrola obecności napięcia	Oświetlenie	Gniazda 230V ogólnego użytku	
		Obudowa włazów do zb. mag. wody	Obudowa włazów do zb. mag. wody	Nr pomieszczeń
Pn=0,8kW		Pn=0,2kW	Pn=0,6kW	Moc Pn [kW]

UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA DODATKOWA:
SZYBKIE SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA
SKRZYNKA SZO1
W II KLASIE IZOLACJI

DYNAMIK FILTR
Zakład Urządzeń Inżynierii Sanitarnej
"DYNAMIK FILTR" Nocoń i Wspólnicy Spółka Jawna
42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 034 365-86-08/365-93-06
e-mail filtr@dynamikfiltr.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA

INWESTOR: URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY
05-640 Mogielnica, ul. Rynek 1

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY SKRZYNKI SZO1

STADIUM DOKUMNETACJI: P.B.

SKALA: */*

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
mgr inż. Paweł Blady	SLK/0366/PWOE/04		02.2007
OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł Kożuch			02.2007
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tadeusz Kitala	UAN-VIII/7342/210/92		02.2007

NR RYSUNKU: E-33

ARKUSZ: 1/1