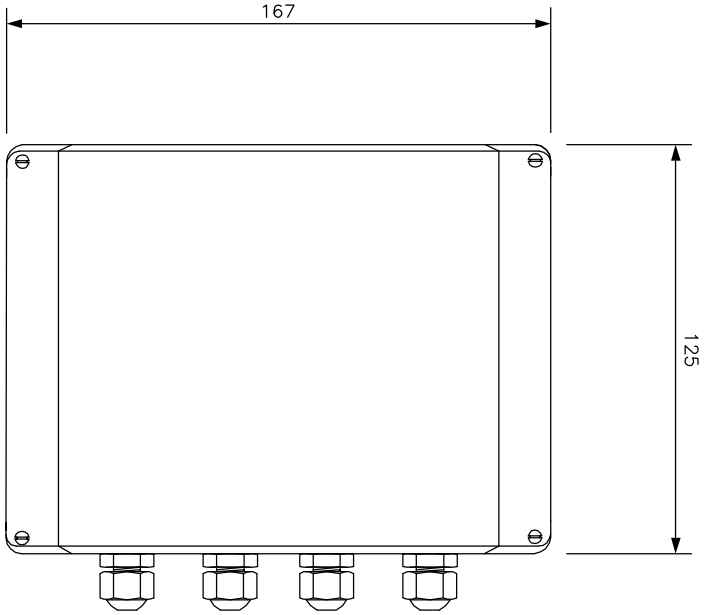


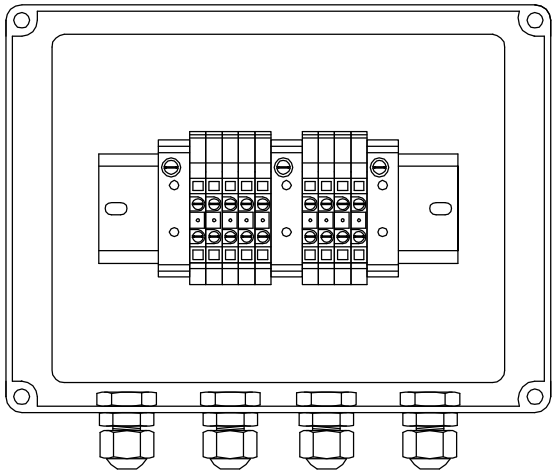

UWAGI:

1. Skrzynkę pośrednią SP1 z PCV należy montować n/t w obudowie istniejącej studni głębinowej nr 3,
2. Skrzynkę pośrednią SP2 z PCV należy montować na kostrukcji wsporczej w obudowie projektowanej studni głębinowej nr 4,

DYNAMIK FILTR

Zakład Urządzeń Inżynierii Sanitarnej
"DYNAMIK FILTR" Nocoń i Wspólnicy Spółka Jawna
42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 034 365-86-08/365-93-06
e-mail filtr@dynamikfiltr.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA

INWESTOR: URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY
05-640 Mogielnica, ul. Rynek 1

NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA ZEWNĘTRZNA I WIDOK WEWNĘTRZNY SKRZYNEK POŚREDNICH SP1, SP2

| STADIUM DOKUMNETACJI | SKALA | NR RYSUNKU | ARKUSZ |
|---|---|---|---|
| P.B. | */* | E-36 | 1/1 |

| | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS | DATA |
|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Paweł Blady | SLK/0366/PWOE/04 | | 02.2007 |
| OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł Kożuch | | | 02.2007 |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tadeusz Kitala | UAN-VIII/7342/210/92 | | 02.2007 |