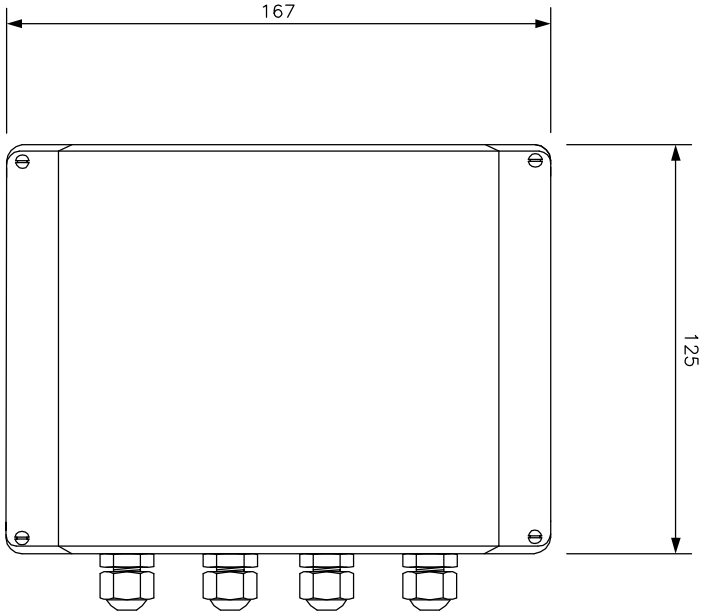

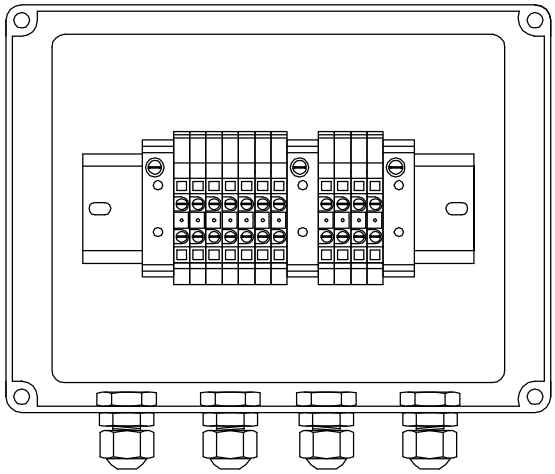

UWAGI:

1. Skrzynkę pośrednią SP3 z PCV należy montować n/t w istniejącej obudowie włazu do zbiornika magazynowego wody,
2. Skrzynkę pośrednią SP4 z PCV należy montować w pobliżu włazu do zbiornika kontaktowego ZK.

DYNAMIK FILTR

Zakład Urządzeń Inżynierii Sanitarnej
"DYNAMIK FILTR" Nocoń i Wspólnicy Spółka Jawna
42–200 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 034 365–86–08/365–93–06
e–mail filtr@dynamikfiltr.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA

INWESTOR: URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY
05–640 Mogielnica, ul. Rynek 1

NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA ZEWNĘTRZNA I WIDOK WEWNĘTRZNY SKRZYNEK POŚREDNICH SP3, SP4

	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Paweł Blady	SLK/0366/PWOE/04		02.2007	STADIUM DOKUMNETACJI: P.B.
OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł Kożuch			02.2007	SKALA: */*
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tadeusz Kitala	UAN–VIII/7342/210/92		02.2007	NR RYSUNKU: E–37
				ARKUSZ: 1/1