Profile podłużne przyłączy wodociągowych 1:100/1000

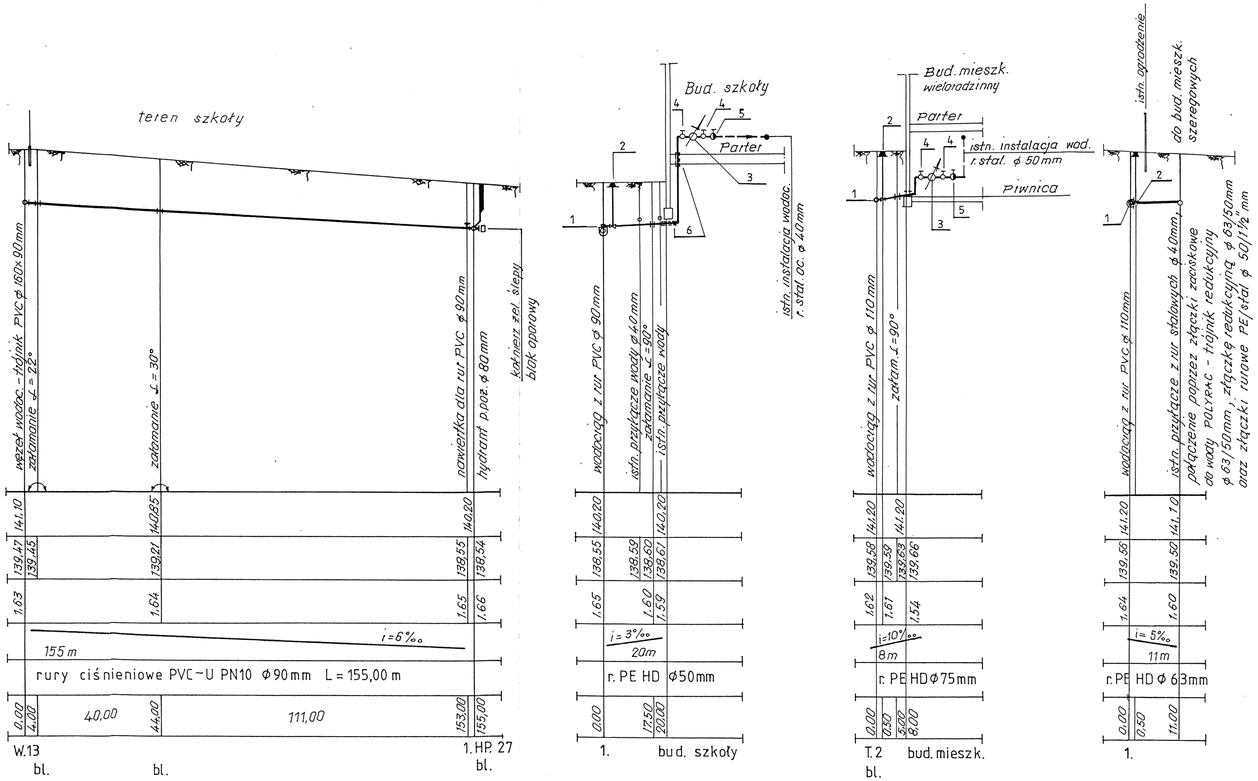

OPIS OZNACZEŃ

budynek szkoły

1 — Opaska z nawiertką do rur PVC dnom = 80mm z odgałęzieniem gwintowanym dnom = 1 1/2"

2 — Zasuwa do przyłączy domowych dnom = 40mm z obudową i skrzynką uliczną do zasuw

3 — Wodomierz skrzydełkowy typ WS-3,5 qnom = 3,5m³/h , dnom = 25mm

4 — Zawór przelotowy kulowy dnom = 25mm

5 — " zwrotny antyskazeniowy dnom = 25mm

6 — Rura stalowa - osłonowa dnom = 80mm

budynek mieszkalny wielorodzinny

1 — Trójnik PVC kielichowo - kołnierzowy PN 10 ϕ 110/65 mm

2 — Zasuwa zeliwna kołnierzowa, klinowa, typu E /krótka/ ϕ 65mm z obudową i skrzynką uliczną do zasuw

3 — Wodomierz skrzydełkowy typ WS-6,0 qnom = 6,0m³/h , dnom = 32mm

4 — Zawór przelotowy kulowy dnom = 32mm

5 — " zwrotny antyskazeniowy dnom = 32mm

6 — Rura stalowa - osłonowa dnom = 100mm

budynki mieszkalne szeregowe

1 — Opaska z nawiertką do rur PVC dnom = 100mm z odgałęzieniem gwintowanym dnom = 2"

2 — Zasuwa do przyłączy domowych dnom = 50mm z obudową i skrzynką uliczną do zasuw

STAROSTWO POWIATOWE
w GRÓJCU
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
95-600 GRÓJEC, ul. Laskowa 26

Sprawdził:
mgr inż. Ewa Skobczak
Upr. budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych
Nr ewid. GP-III-7342/314/94

Projekt: Projekt Budowlany sieci wodociągowej dla wsi Brzostowiec i Wólka Gostomska, gm. Mogielnica	
Temat rysunku: Profil podłużny przyłączy wodociągowych	
Autor projektu: tech. Maria Bernacik Upr. BUA-III-8386/89/90	Skala: 1// 100/1000
	Data: 03.2005r.
Opracował:: mgr inż. Ewa Sobczak Upr. UAN-II-K-6386/179/87 GP-III-7342/172/91	Rys. Nr 21