


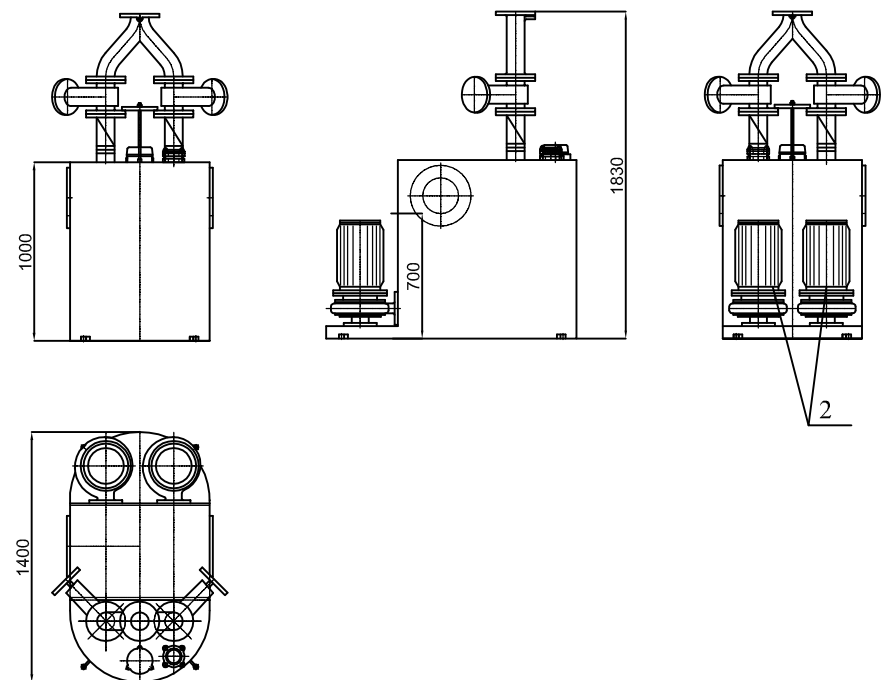

- Agregat tłoczni ścieków z wbudowanymi wewnątrz zbiornika dwukanalowymi separatorami części stałych (kłapy cedzące), wraz z pełnym wyposażeniem technologicznym i sterowaniem mogą być objęte zamówieniem u dostawcy jako kompletna całość. Powyższa specyfikacja służy tylko ułatwieniu kompletacji dostawy

L.P	Wyszczególnienie	Sztuki	Uwagi
1	Zbiornik metalowy z wbudowanymi wewnątrz dwukanałowymi separatorami tłoczni ścieków AWALIFT lub równoważne	1	
2	Pompa wirowa Strate ST 65/80-195 2,2 kW	2	
3	Zewnętrzna szafka dla rozdzielni sterowniczej (lokalizacja według PZT)	1	
4	Wlot kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DA200	2	
5	Przejście szczelne łańcuchowe dla rurociągu grawitacyjnego, rura Ø 200 / otwór Ø 250	1	
6	Wylot rurociągu tłocznego z rur DA 110, PE 100 SDR 17	1	
7	Przejście szczelne dla rur. tłocznego K.O. DN 100	1	
8	Went. tłoczni z rur PVC klejone min. PN 6; DA75 z komin. wywiew.,	1	
9	Oświetlenie 24V	1	
10.1	Przejścia szczelne łańcuchowe: otwór Ø150/rura Ø110	1	
10.2	Przejścia szczelne łańcuchowe: otwór Ø200/rura Ø160	2	
10.3	Przejścia szczelne łańcuchowe: otwór Ø110/rura Ø75	1	
11	Pompa do odwodnień w zagłębieniu gł.0,4m Ø 0,4m	1	
12	Przewód tłoczny PEØ40 pompy z zasuwą i zaworem zwrotnym z atestem do ścieków	1	
13	Właz kanałowy żeliwny okrągły wodoszczelny Klasa D400, ryglowany	1	
14	Drabina ze stali k.o. COROL typ.CDR z wysuwaną poręczą	1	
15	Łącznik rurowo-kolnierzowy do PE, DN 100/110	1	
16	Rurociąg tłoczny DN 100 stal kwasoodporna	1	
17	Wentyl. nawiew. komory z rur PVC DA160 z kominkiem oraz z przejściem szcz.	1	
18	Wentyl. wywiew.komory z rur PVC DA160 z kominkiem oraz z przejściem szcz.	1	
19	Przepust kablowy Ø110 do szafki ster.	1	
20	Kształtka specjalna K.O. DN 200	1	
21	Przejście szcz. dla rurociągu awarit. (kształtka nr 20). rura K.O. DN 200 / otwór Ø 250	1	

Skala 1:

Rys.nr