

Mogielnica 21.01.2022 r.

IR-6740.5.2016

**Wykonawcy, zainteresowani udziałem
w przetargu nieograniczonym
nr sprawy IR-6740.5.2016**

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę stacji uzdatniania wody we wsi Wodziczna – numer sprawy IR-6740.5.2016,

Gmina Mogielnica w Mogielnicy działając jako Zamawiający ww. postępowaniu, zgodnie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

oraz

zgodnie z punktem XIII Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) niniejszym zawiadamia Państwa o tym, że w dniu 20 stycznia 2022 roku Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu, zwrócił się do Zamawiającego z poniżej zacytowanymi pytaniami.

Pytanie nr 1:

Prosimy o określenie jaka jest wysokość samego złoża katalitycznego z podanej łącznej wysokości 120 cm złoża kwarcowego i katalitycznego.

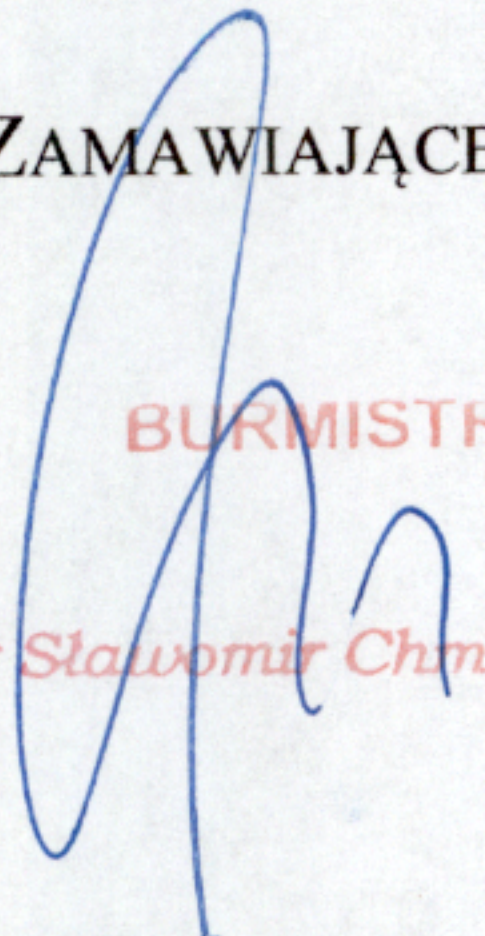
Odpowiedź na pytanie

Wysokość warstwy katalitycznej powinna być na poziomie 50 % wysokości czynnej złoża.

Powyższa odpowiedź staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winna być uwzględniona przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

Sporządził:
Tadeusz Wrzesiński
Tel. (48) 66 35 211
e-mail: inwestycje@mogielnica.pl

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski